



INGRESSO PULSANTE ISOLATO A 110/220V AC


PUSH BUTTON N.O.

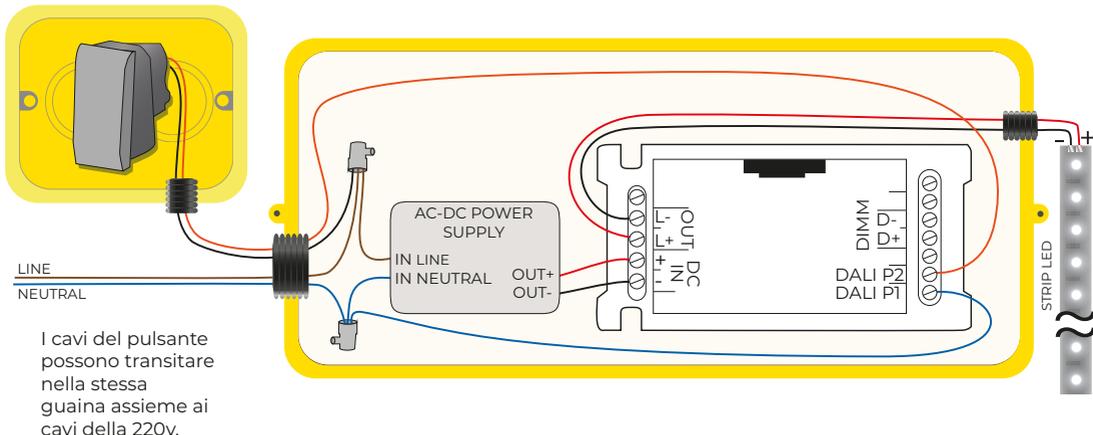


INGRESSO BUS DALI

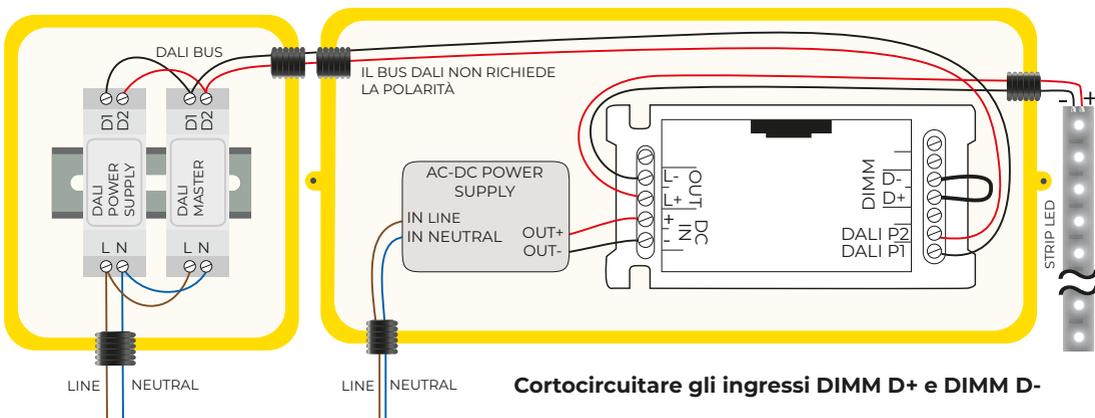

INGRESSO POTENZIOMETRO 100 KOHM

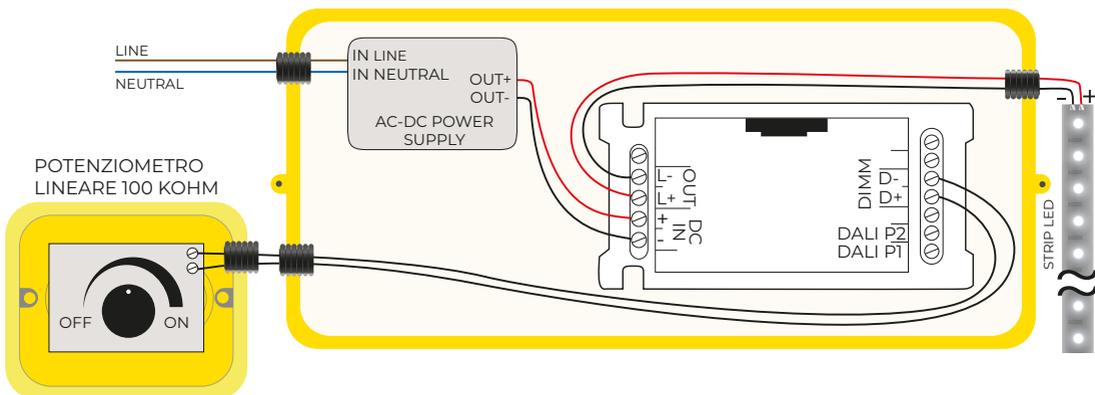

INGRESSO 0-10V / 1-10V PASSIVO NON ISOLATO

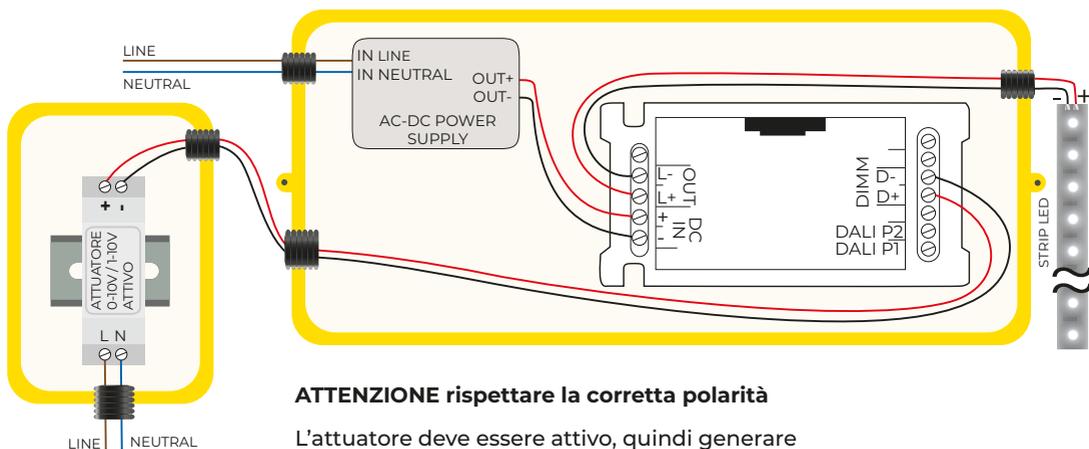


ATTENZIONE rispettare la corretta polarità

L'attuatore deve essere attivo, quindi generare una tensione variabile tra 0 e 10 volt o 1 e 10 volt. Valori di tensione inferiori a 1 volt vengono interpretati come carico spento.



INGRESSO PULSANTE CON RELÈ

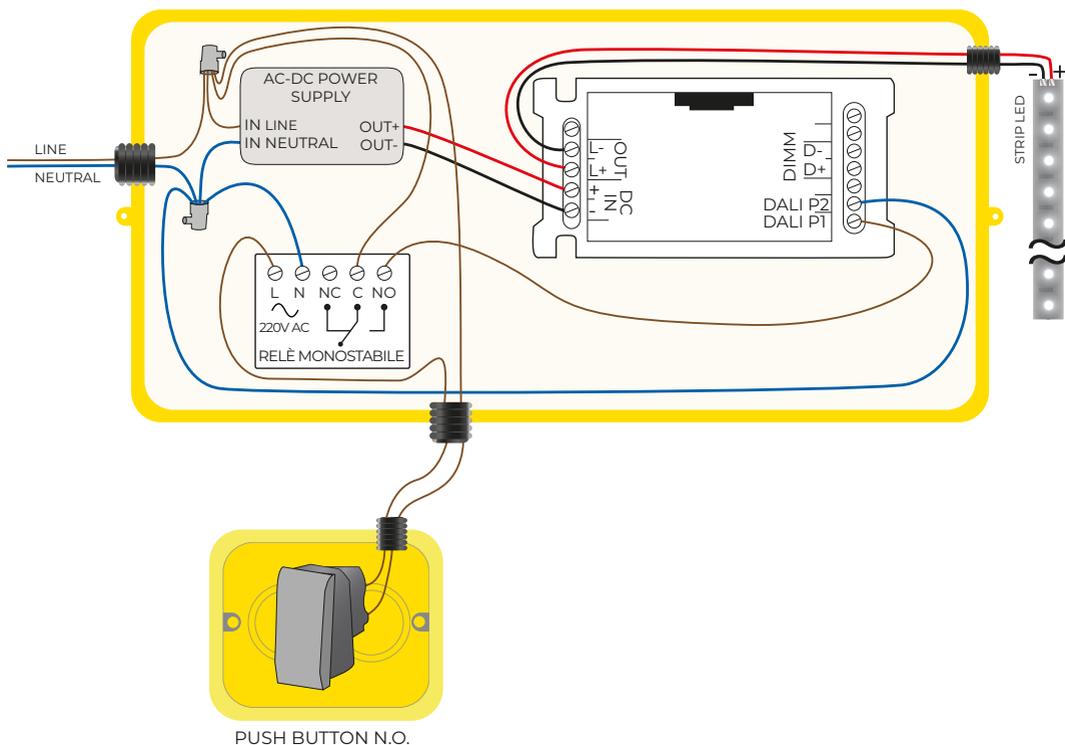

PUSH BUTTON N.O.

Nel caso vengano riscontrati accensioni e spegnimenti indesiderati delle luci, in particolare con cavi del pulsante molto lunghi, si consiglia di installare un relè monostabile 220V AC (vedi schema).

